


ĐƠN VỊ THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN
CÔNG TY TNHH [REDACTED]

BẢN VẼ THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH : NHÀ KHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU [REDACTED]

HẠNG MỤC : HỆ THỐNG PCCC

ĐỊA ĐIỂM : THỬA [REDACTED] TỜ BẢN ĐỒ SỐ [REDACTED] - ĐỊA CHỈ LỘ D1, XÃ XUÂN THỜI SƠN, HUYỆN HỌC MÔN, TP. HỒ CHÍ MINH

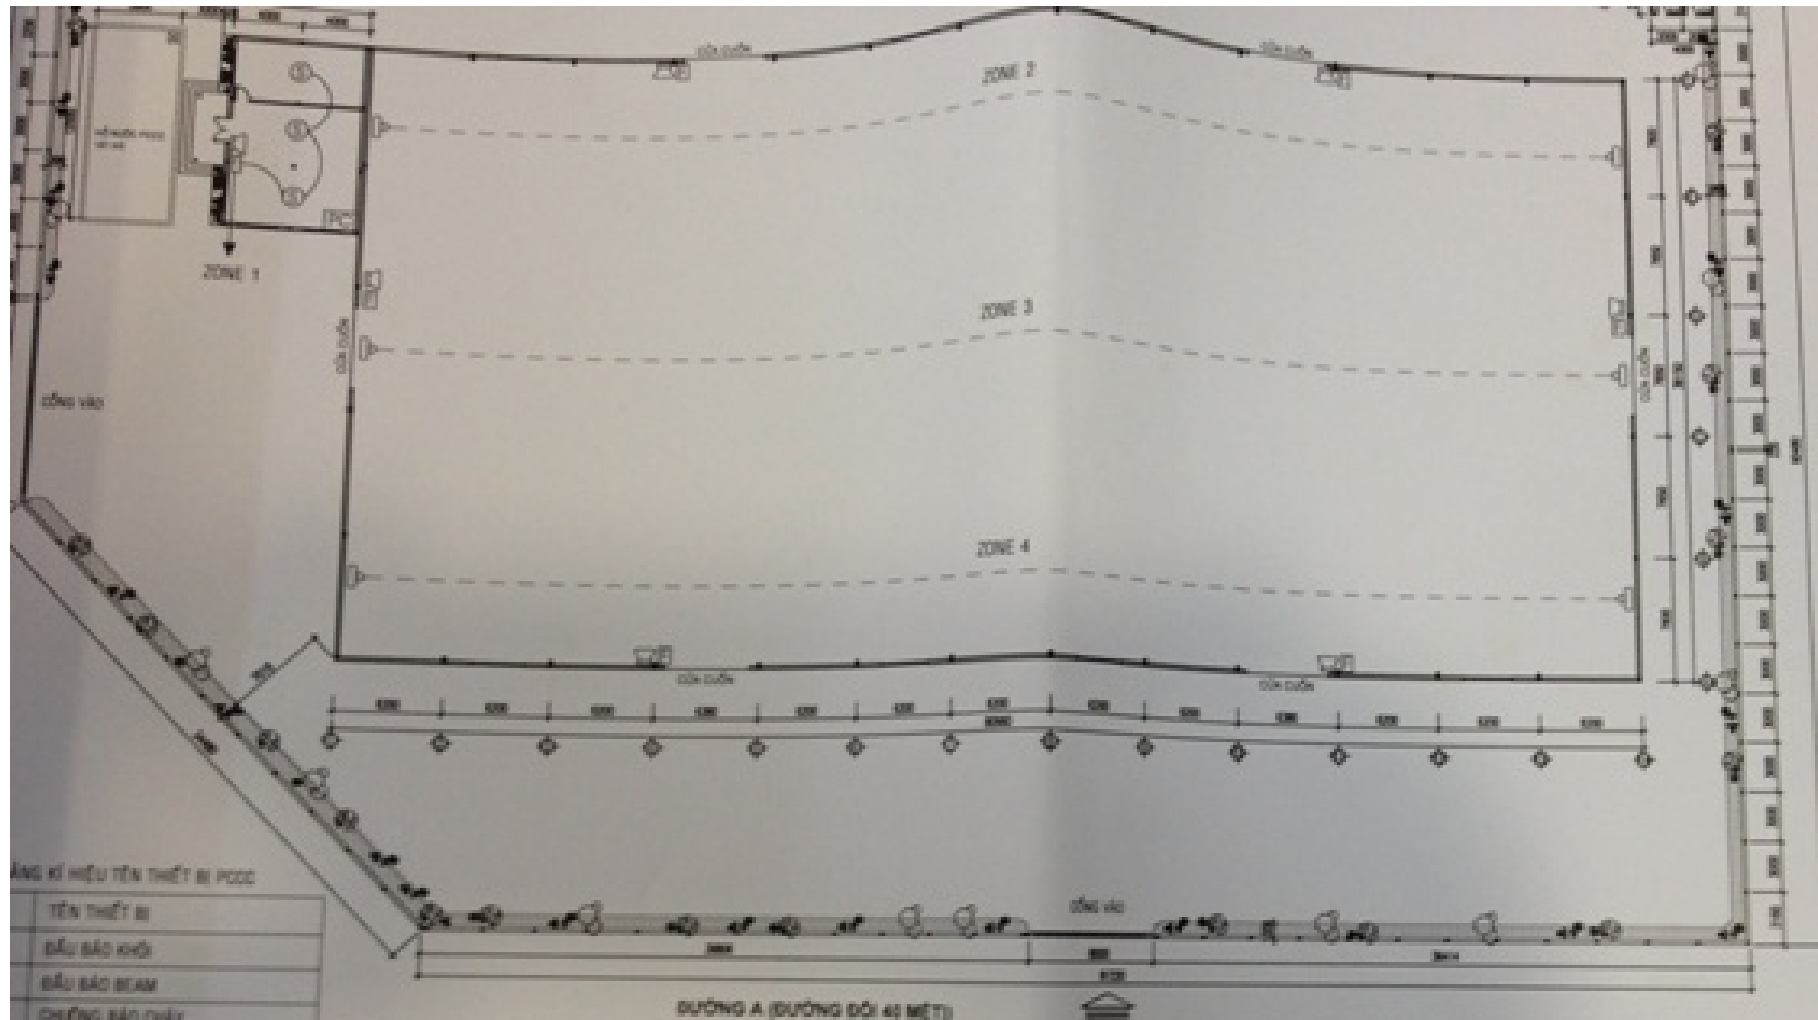

Biểu kí hiệu tên thiết bị PCCC

TÊN THIẾT BỊ
ĐẦU BÁO KHÔ
ĐẦU BÁO ƯỚM
CHƯƠNG BÁO CHÁI
MẮT NHẢY KHỎA
CẢM ỨNG KHÔ
TRUNG TÂM BÁO CHÁI

MẶT BẰNG TỔNG THỂ HỆ THỐNG BÁO CHÁI TỰ ĐỘNG

Thiết kế theo yêu cầu

- Hệ thống PCCC được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5738-1996, TCVN 5739-1996
- Trung tâm báo cháy ở ZONE
- Đầu báo cháy lắp đặt tại các vị trí cần thiết (theo bản vẽ sơ đồ thiết bị trên mặt bằng)
- Mắt nhả khói các chương báo cháy được lắp tại các vị trí dễ thấy về sự trung tâm có sự cố cháy
- Các đầu tín hiệu là loại cấp - (24V/700mA) được lắp đặt trong ống PVC cứng
- Trung tâm báo cháy được cấp nguồn từ phòng điện 2 KVA có dự phòng và được lắp tại phòng điện hành có nguồn thực 240A


Đã tham duyệt
 Về Phòng Cháy và Chữa Cháy
 Thành Phố Hồ Chí Minh
 1990 09 09-2014

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI CƯƠNG
 Nguyễn Minh 3

CÔNG TY TNHH TÂN CÔNG TI
 200/10 Đường Nguyễn Hữu, Phường Tân
 Phú, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
 Website: www.pccc.com.vn
 Email: tancong@pccc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI CƯƠNG
 CÔNG TY TNHH TÂN CÔNG TI

ĐỒ THÀNH
 CHỖ TH
 VIÊN MINH
 HOÀNG TH
 CÔNG TRÌNH: HỆ
 HẠNG MỤC:
 TÊN BẢN VẼ: M
 TỔNG THỂ HỆ T
 CHÁI TỰ ĐỘNG
 KÝ HIỆU: PCCC-40

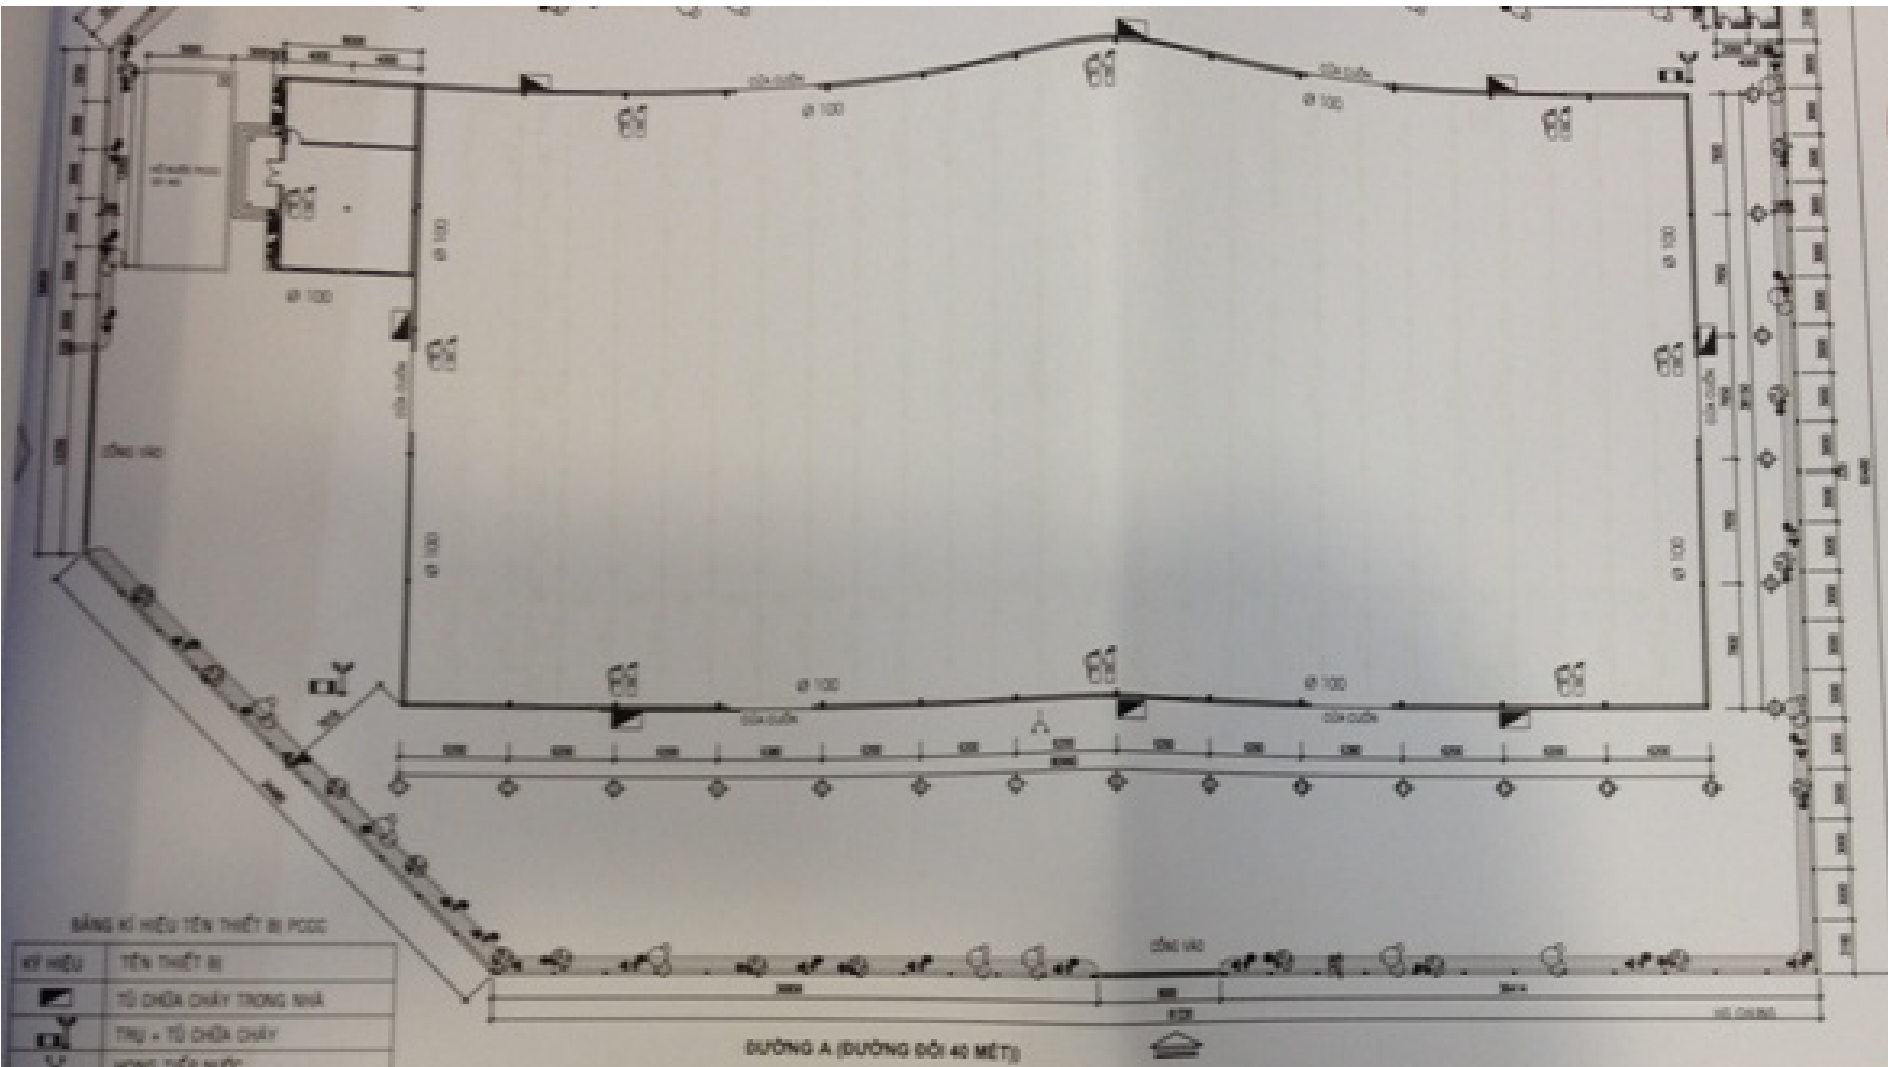

BẢNG KÍ HIỆU TÊN THIẾT BỊ PCCC

KÍ HIỆU	TÊN THIẾT BỊ
	TỔ CHỮA CHÁY TRONG NHÀ
	TRỤ - TỔ CHỮA CHÁY
	HÔNG TIẾP NƯỚC
	BẦU SPRINKLER
	BÌNH CHỮA CHÁY CỎ
	BÌNH CHỮA CHÁY BƠ
	ĐƯỜNG ống CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY

TRẠM BƠM GỒM 3 BƠM
 - 1 BƠM ĐIỆN Ø = 175mm pò - H = 60m
 - 1 BƠM DIESEL Ø = 175mm pò - H = 60m
 - 1 BƠM BÙ AP 4HP - H = 60m

MẶT BẰNG TỔNG THỂ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY

- THUYẾT MINH KỸ THUẬT
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY THIẾT KẾ THEO TIÊU CHUẨN TCVN 267-1995 VÀ TCVN 5780-1993
 - ÁP LỰC BẦU LĂNG PHUN PHẢI ĐẢM BẢO KHI MỞ CỔ HÔNG CHỮA CHÁY PHẢI ĐẠT 2.5 kg/cm² TRÊN MỘT LĂNG HOẶC CHIỀU CAO CỘT NƯỚC PHẢI ĐẠT 10m(TA NƯỚC TÍNH TỪ BẦU LĂNG PHUN)
 - LƯỢNG NƯỚC CHỮA CHÁY BÊN TRONG ĐƯỢC TÍNH CHO 2 HÔNG HOẠT ĐỘNG ĐỒNG THỜI LÀ 2x0.5-SL/s
 - CHIỀU CAO TÂM VAN BÊN SÀN NHÀ LÀ 1.25m
 - HỆ THỐNG ĐIỆN NGUỒN ĐƯỢC CẤP TỪ TRẠM HẠ THẾ & TỰ BÂY PHÁT ĐIỆN ĐẾN CỤM BƠM ĐẢM BẢO CÓ NGUỒN ĐIỆN LIÊN TỤC

KIỂM NGHIỆM VÀ CHỮA CHÁY
 KHUẤT THẠCH TÂY BẮC
ĐÃ THAM DUYỆT
VỀ PHƯƠNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 NGÀY: 1990... 09-09-2014



Nguyễn
 đơn vị thiết
CÔNG TY TÂN CỐ
 20/14 Thụy Hòa
 Tel: 04 38 86 1 1
 Web: www.
 Email: www.



ĐỒ
 CHỈ TH
 VIÊN
 HỌ TÊN
 CÔNG T
 ĐỊA ĐIỂM: T
 ĐỊA CHỈ LỚP
 SỐC MỘN - T
 HÀNG
 TÊN B
 THẺ B
 VÁCH
 KÝ HIỆU

